

国家强制性产品认证 (CCC) 安全试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QS)

申请编号: A2009CCC0201-827486

产品名称: 带保护门单相两极带接地暗装插座

带保护门单相两极带接地插座功能件

型 号: E8T-017 16A 250V~

E8G-013 16A 250V~

E8T-04 16A 250V~

E8G-KT 16A 250V~

检测机构: 温州市质量技术监督检测院



安全型式试验报告

样品名称: 带保护门单相两极带接
地暗装插座

型号规格: E8T-017 16A 250V~
(主检)

商 标: 天正 TENGGEN

样品数量: 21 只

样品来源: 送样

样品状况: 暗装式

样品生产序号: 无

收样日期: 2009-10-18

完成日期: 2010-06-18

申请人: 浙江天正电气股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正
工业园区

制造商: 浙江天正电气股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正
工业园区

生产厂: 浙江天正电气股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工
业园区

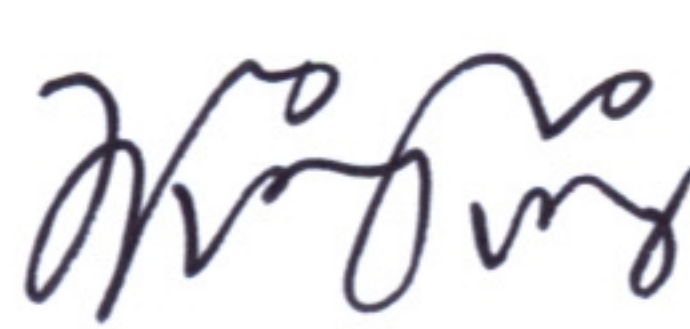
试验依据标准:

GB2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第一部分: 通用要求》

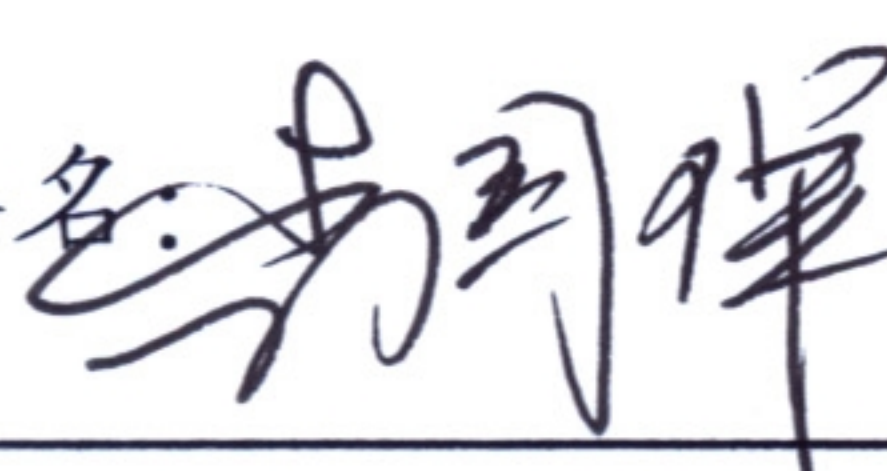
GB1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 带保护门单相两极带接地插座功能件, 型号规格为: E8G-013 16A 250V~; 带保护门单相两极带接地插座功能件, 型号规格为 E8T-04 16A 250V~; 带保护门单相两极带接地插座功能件, 型号规格为 E8G-KT 16A 250V~。

主检: 王晶晶 签名:  日期: 2010-06-21

审核: 方温至 签名:  日期: 2010-06-23

签发: 李国琛 签名:  日期: 2010-06-23



备注 覆盖各 3 只。