




2012001885A

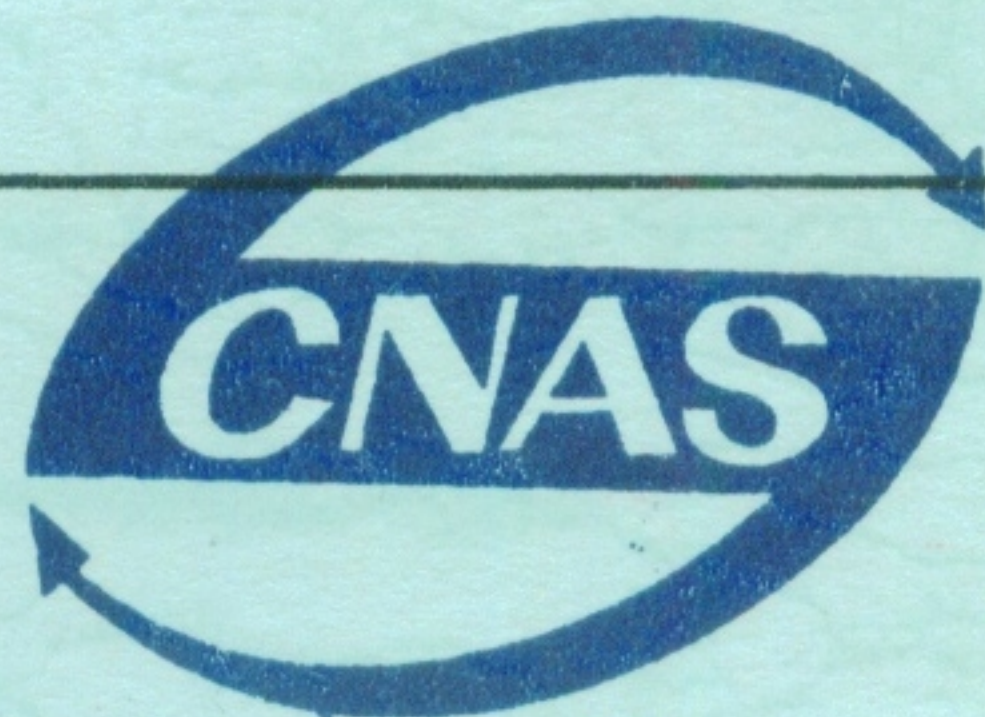

检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0304-1357446

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: TGCA3-25HA, TGCA3-25HB

检测机构: 上海电器设备检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1357446 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: TGCA3-25HA, TGCA3-25HB 样品数量: 2 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-07-11 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	
试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: TGCA3-25HA, TGCA3-25HB; 约定发热电流(Ith): 32A; 使用类别: AC-8a, AC-8b; 额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie): TGCA3-25HA: 220/230V/25A, 1P; TGCA3-25HB: 380/400V/25A, 2P; 额定控制电源电压(Us): AC50Hz:110V, 220V, 380V			
主检: 张婵丽 签名: 张婵丽 日期: 2012.7.31			
审核: 魏庆媛 签名: 魏庆媛 日期: 2012.7.31			
签发: 朱 刚 签名: 朱刚 日期: 2012.7.31			
备注	无		