



2012001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0304-1348333
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ12-150

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 交流接触器 型 号: CJ12-150 数 量: 28 台 收样日期: 2012-07-24 完成日期: 2012-08-31 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
---	---

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJ12-150
Ui: 690V
Ith: 150A
AC-2: Ue/le: 380V/150A
Us: 36V,127V,220V,380V,50Hz
2P,3P,4P,5P
配用辅助触头: (本体)
Ith: 10A
AC-15: Ue/le: 36V/8.5A,127V/2.4A,220V/1.4A,380V/0.8A
5NO1NC,4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC,1NO5NC

签发人: 朱四一
签名: 朱四一
签发日期: 2012.9.4

备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010
触头参数变更	初压力 21.07~25.97N 终压力 28.42~38.22N	初压力 46.5 ± 4.65N 终压力 59.5 ± 5.95N
额定控制电源电压 变更 Us (V)	220V,380V,50Hz	36V,127V,220V,380V,50Hz
安全件等信息变更	见附页	见附页
原证书编号	2002010304024923	
原测试报告编号	C-040-07B1642-S	
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C009-A2012CCC0304-1348333
首页	√	3	C009-A2012CCC0304-1348333
报告组成	√	1	C009-A2012CCC0304-1348333
安全型式试验报告	√	65	C009-A2012CCC0304-1348333
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全与电磁兼容型式试验报告

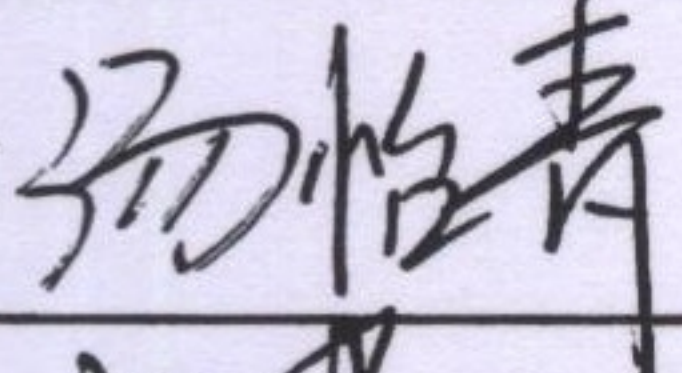
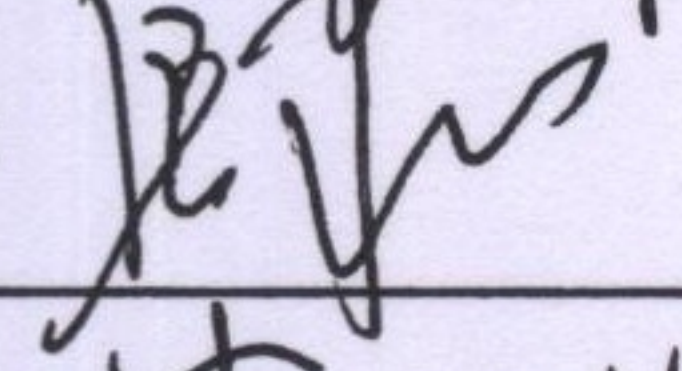
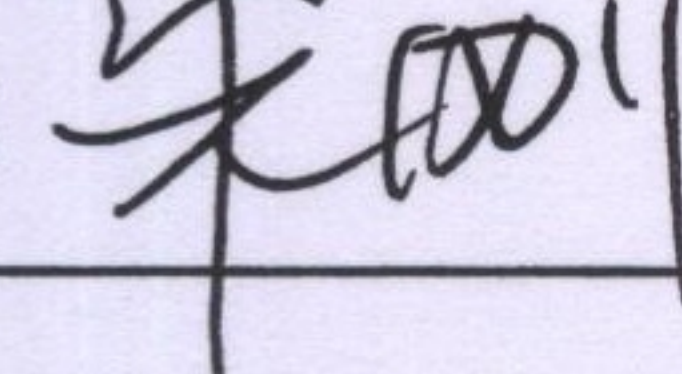
申请编号:
A2012CCC0304-1348333
(任务编号)
样品名称: 交流接触器
型号规格: CJ12-150
样品数量: 28 台
样品生产序号: /
收样日期: 2012-07-24
样品来源: 工厂送样
抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准: GB14048.4-2010
《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明。

主检: 汤怡青	签名: 	日期: 2012.9.3.
审核: 张建红	签名: 	日期: 2012.9.3
签发: 朱 刚	签名: 	日期: 2012.9.4



备注 无