



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-872383

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM7DC-250

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




样品名称：塑料外壳式断路器 型 号：TeM7DC-250 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2022-01-26 完成日期：2022-02-28	委 托 人：浙江天正智能电器有限公司 委托人地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者：浙江天正智能电器有限公司 生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 企 业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TeM7DC-250 Ui:1000V;Uimp:8kV; Ue:DC500V/750V/1000V; In: 160A,180A,200A,225A,250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; C 型:DC500V/750V/DC1000V:Ics=Icu:25kA; L 型:DC500V/750V/DC1000V:Ics=Icu:36kA; M 型:DC500V/750V/DC1000V:Ics=Icu:50kA; H 型:DC500V/750V:Ics=Icu:85kA;DC1000V:Ics=Icu:50kA; S 型:DC500V/750V:Ics=Icu:100kA;DC1000V:Ics=Icu:50kA; R 型:DC500V/750V:Ics=Icu:110kA;DC1000V:Ics=Icu:50kA; 选择性类别:A 类; 直流接线方式：500V 为二极串(3P 外形),750V 为三极串(3P 外形),1000V 为四极串(4P 外形); 直流接线图见附页 2; 配用的辅助触头 1NO1NC,2NO2NC;Ith:3A;Ui:400V;Uimp:4kV; AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.	
主检：方 刚 签名：方刚 日期：2022-03-16	 (检测机构名称、盖章) 2022年03月16日
审核：任 翔 签名：任翔 日期：2022-03-16	
签发：韩美丽 签名：韩美丽 日期：2022-03-16	
备 注： 1. 变更情况：见附页 1 2.原认可报告编号：03601-A-20B0023-S; 3.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号：CQC2015010307772270; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

附页1


序号和名称	变更前	变更后
1.标准变更	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
2.触头尺寸变更	静触头 8mm×8mm×2.5mm 动触头 7.9mm×4mm×2.5mm	静触头 ø8mm×2.5mm 动触头 7mm×4.5mm×2.5mm
3.外壳的供应商变更	昆山达亮塑胶模具有限公司 乐清市航星塑料电器厂 浙江伯特利树脂制品有限公司	乐清市苏吕塑料件厂 昆山达亮塑胶模具有限公司 乐清市航星塑料电器厂 浙江伯特利树脂制品有限公司
4. 锁扣，跳扣，再扣的供应商变更	浙江宝丰机电有限公司 浙江大华电气有限公司 温州市瓯海梧田胶木电器厂	裕明电气有限公司 浙江宝丰机电有限公司 浙江大华电气有限公司 温州市瓯海梧田胶木电器厂
5. 灭弧罩的供应商变更	浙江宝丰机电有限公司 浙江大华电气有限公司 温州市瓯海梧田胶木电器厂	裕明电气有限公司 浙江宝丰机电有限公司 浙江大华电气有限公司 温州市瓯海梧田胶木电器厂

附页2:
直流接线图:

二极串 接线图

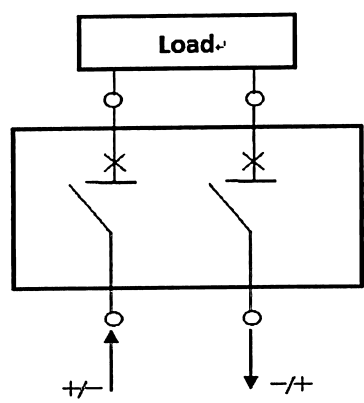

三极串 接线图

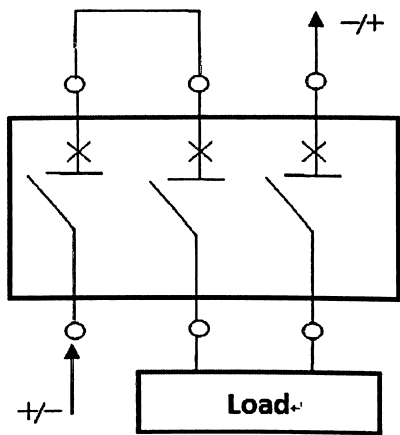

四极串 接线图

