



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2022CQC107502-940156


产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM5DC-250HU

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司


(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2022CQC107502-940156 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TeM5DC-250HU 数量: 13 台+14 个附件 商标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-05-09 完成日期: 2022-05-28	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeM5DC-250HU; Ui: 1500V; Uimp: 12kV; Ue: DC1500V; In: 63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; 选择性类别: A 类; M 型: Ics=Icu: 20kA($\tau=10\text{ms}$); H 型: Ics=Icu: 40kA($\tau=5\text{ms}$); 接线方式: 3P 外形; 具体接线方式见附页; 产品适用于隔离; 产品适用于PV; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/ Ie: AC400V/1.5A ; DC-13: Ue/ Ie: DC220V/0.15A;	
主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-07-13	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2022-07-13	
签发: 王国忠 签名:  日期: 2022-07-13	
备注:	

附页

直流接线方式

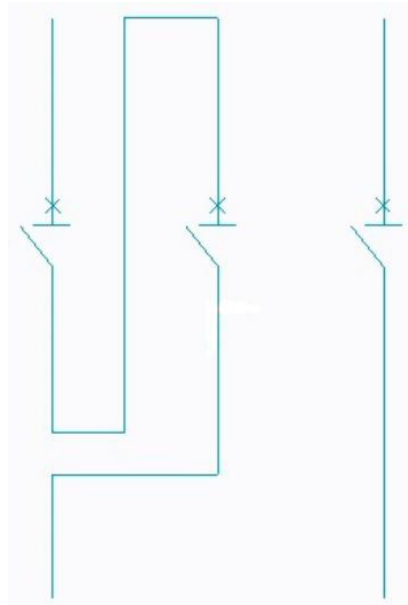

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02401-22119Y20125
首页	√	1	02401-22119Y20125
附页	√	1	02401-22119Y20125
报告组成	√	1	02401-22119Y20125
安全型式试验报告	√	86	02401-22119Y20125-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02401-22119Y20125

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验