



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: V2023CQC107502-1068536
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(PC级)

型号: TGQ1NP-630、TGQ1NP-800

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司

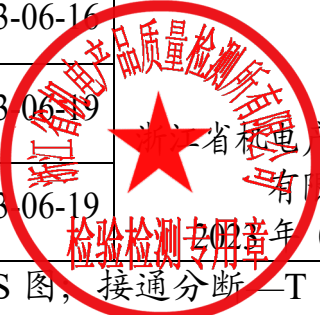

样品名称: 自动转换开关电器 型号: TGQ1NP-630、 TGQ1NP-800 样品数量: 8 样品来源: 企业送样 收样日期: 2023-05-05 完成日期: 2023-05-24	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限 公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐 清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济 开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ1NP-630、TGQ1NP-800; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV(主回路)、2.5kV(辅 助、控制回路); I_{th} : 630A、800A; U_e : AC400/415V; I_e : 250A、315A、 350A、400A、500A、630A、700A、800A; 使用类别: AC-33B; I_{cw} : 25kA/1s(630A)、32kA/1s(800A); I_{cm} (峰值): 52.5kA(630A)、67.2kA(800A); 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P	
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2023-06-16	
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2023-06-19	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2023-06-19	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图, 接通分断—T 图; 预期波— Y 图; EMC—E 图 样品编号: TGQ1NP-800/4A 700A 4P: I-1、II-1、III-1; TGQ1NP-800/4A 800A 4P: IV-1、K-1; TGQ1NP-630/4B 630A 4P: I-2、IV-2; 变更表见附表 1	

附表 1

变更信息	变更前	变更后
[18]型号变更	TGQ1NP-630	<i>TGQ1NP-630、TGQ1NP-800</i>
[18]Ue 变更	Ue: AC415V	<i>Ue: AC400/415V</i>
[18]Ie 变更	250A、315A、350A、400A、 500A、630A	<i>250A、315A、350A、400A、500A、 630A、700A、800A</i>
[18]短路参数变更	Icw: 25kA/1s; Icm (峰值): 52.5kA	<i>Icw: 25kA/1s(630A)、32kA/1s(800A); Icm (峰值): 52.5kA(630A)、 67.2kA(800A)</i>
[18]Ith 变更	630A	<i>630A、800A</i>
[7]生产企业名称更改，地址不变，生产企业没有搬迁	浙江天正电气股份有限公司	<i>浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</i>
[18]总装配图变更	2TZD.644.6058.1~6 (630/3P); 2TZD.644.6059.1~6 (630/4P);	<i>2TZD.644.6058.1~6 (630/3P); 2TZD.644.6059.1~6 (630/4P); 2TZD.644.6071.1~2(800/4P); 2TZD.644.6072.1~2(800/3P)</i>
[18]线路板布局变更	详见样品照片 P6、P8、P9	<i>详见样品照片 P6、P8</i>
原证书编号	CQC21107296118	
已获证型号规格	见 P4 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测有限公司	C-06801-1C210304
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		