



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302683354

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关（机械应急启动装置）

GLS-630/□□□；Uimp: 8kV；Ui: 690V；Ith: 630A；Ue: AC380/400/415V；Ie: 630A；Icw: 12.6kA/1s；Icm(峰值): 25.2kA；使用类别: AC-23B；极数: 3P、4P；  
配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC；Ith: 5A；Ui: 250V；使用类别: AC-15；  
Ue: AC220V；Ie: 5A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 28 日      有效期至：2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302683354

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

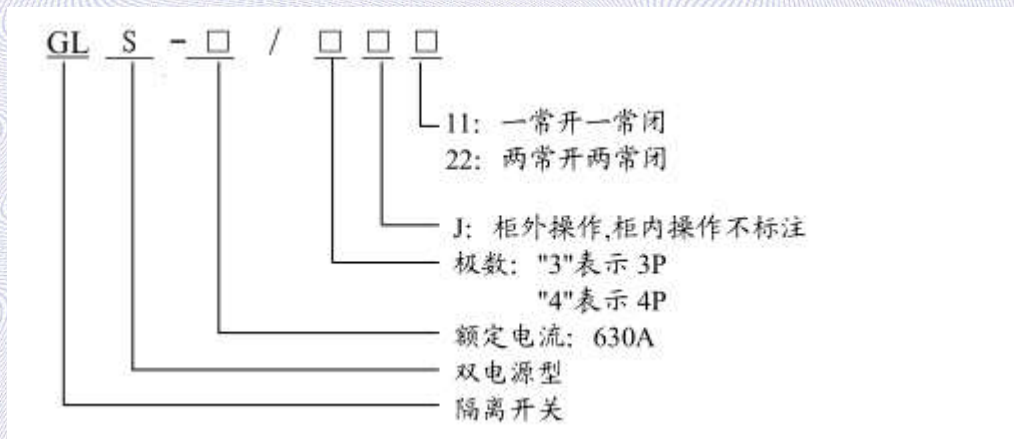

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司