



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687190

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HH15(QA、QP)-1000、HH15(QA、QP)-1250、HH15(QA、QP)-1600; Uimp:8kV; Ui:1000V;
Ue:AC415V/690V; Ith:1600A; Ie: 1000A、1250A、1600A; Icw=50kA/1s; Icm(峰值): 105kA; 使
用类别: AC-22B(AC415V)/ AC-21B(AC690V); 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC,
Uimp:2.5kV; Ui:660V; Ith:6A; AC-13:380V/6A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 04 日 有效期至: 2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687190

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

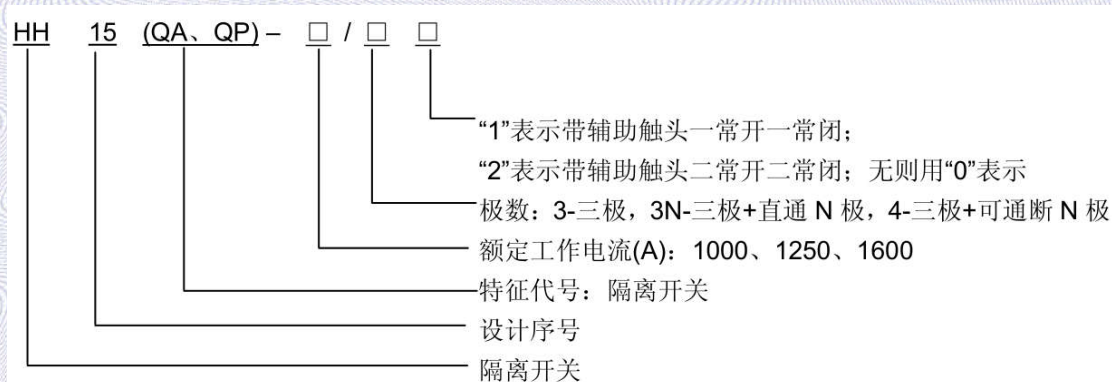

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司