



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305686788

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

**产品名称和系列、型号、规格**

万能转换开关

LW12-16; Ui: 500V; Uimp: 2.5kV; AC-15: Ue/Ie: AC380V/2.6A; DC-13: Ue/Ie:  
DC220V/0.27A; Ith: 16A; 型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 03 日 有效期至：2029 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305686788

证书附页：第 1 页 共 2 页

## 3.3 型号的解释：

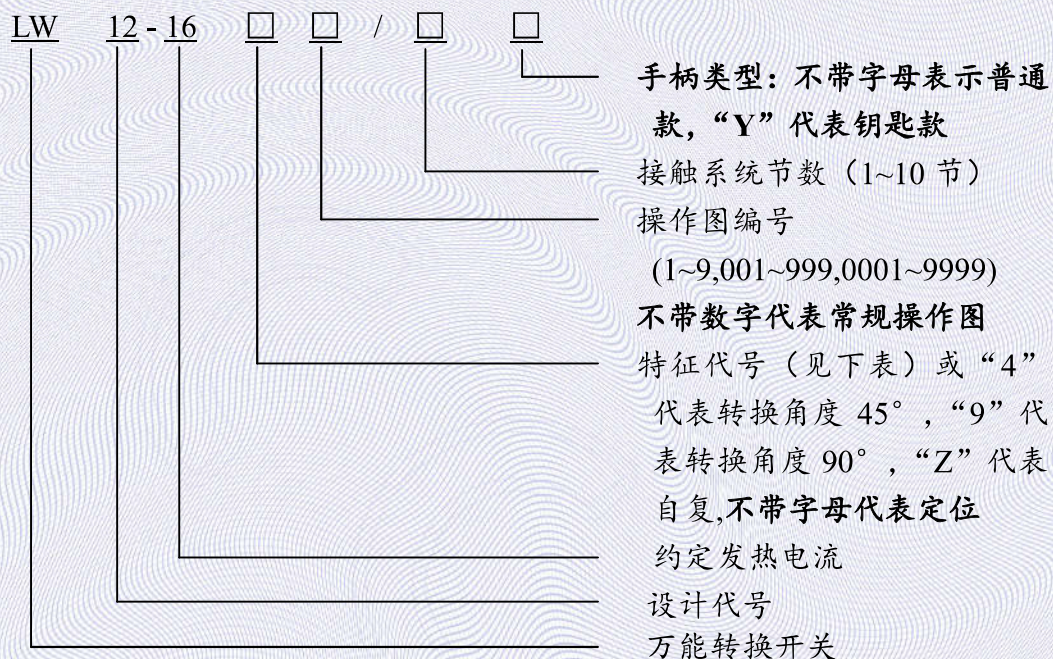


表 1

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305686788

证书附页：第 2 页 共 2 页

| 操作方式 | 特征<br>代号 | 操动器位置 |      |       |      |       |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 自复型  | A        |       |      |       |      |       | 0°   | ←      | 45°  |        |      |        |      |        |      |
|      | B        |       |      |       |      | 45°   | →    | 0°     | ←    | 45°    |      |        |      |        |      |
| 定位型  | C        |       |      |       |      |       | 0°   |        | 45°  |        |      |        |      |        |      |
|      | D        |       |      |       |      | 45°   | 0°   |        | 45°  |        |      |        |      |        |      |
|      | E        |       |      |       |      | 45°   | 0°   |        | 45°  | 90°    |      |        |      |        |      |
|      | F        |       |      |       | 90°  | 45°   | 0°   |        | 45°  | 90°    |      |        |      |        |      |
|      | G        |       |      |       | 90°  | 45°   | 0°   |        | 45°  | 90°    | 135° |        |      |        |      |
|      | H        |       |      | 135°  | 90°  | 45°   | 0°   |        | 45°  | 90°    | 135° |        |      |        |      |
|      | I        |       |      | 135°  | 90°  | 45°   | 0°   |        | 45°  | 90°    | 135° | 180°   |      |        |      |
|      | J        |       | 120° | 90°   | 60°  | 30°   | 0°   |        | 30°  | 60°    | 90°  | 120°   |      |        |      |
|      | K        |       | 120° | 90°   | 60°  | 30°   | 0°   |        | 30°  | 60°    | 90°  | 120°   | 150° |        |      |
|      | L        | 150°  | 120° | 90°   | 60°  | 30°   | 0°   |        | 30°  | 60°    | 90°  | 120°   | 150° |        |      |
|      | M        | 150°  | 120° | 90°   | 60°  | 30°   | 0°   |        | 30°  | 60°    | 90°  | 120°   | 150° | 180°   |      |
|      | N        |       |      |       |      | 45°   |      |        | 45°  |        |      |        |      |        |      |
|      | P        |       |      |       |      | 90°   | 0°   |        | 90°  |        |      |        |      |        |      |
|      | YH       |       |      |       |      |       | 0°   |        | 90°  | 180°   | 270° |        |      |        |      |
|      | LH       |       |      | 135°  | 90°  | 45°   | 0°   |        | 45°  | 90°    | 135° |        |      |        |      |
|      | TM       |       |      |       |      |       | 0°   |        | 90°  | 180°   | 270° |        |      |        |      |
|      |          | 30°   | 0°   | 30°   | 60°  | 90°   | 120° | 150°   | 180° | 210°   | 240° | 270°   | 300° |        |      |
|      |          | 30°   | 0°   | 30°   | 60°  | 90°   | 120° | 150°   | 180° | 210°   | 240° |        |      |        |      |
|      |          | 30°   | 0°   | 30°   | 60°  | 90°   | 120° | 150°   | 180° |        |      |        |      |        |      |
|      |          | 45°   | 0°   | 45°   | 90°  | 135°  | 180° | 225°   | 270° |        |      |        |      |        |      |
|      |          | 22.5° | 0°   | 22.5° | 45°  | 67.5° | 90°  | 112.5° | 135° | 157.5° | 180° | 202.5° | 225° | 247.5° | 270° |
| 定位自复 | Z        |       |      |       | 90°  | →     | 45°  | 0°     | 45°  | ←      | 90°  |        |      |        |      |
|      | D/49     |       |      |       | 135° | →     | 90°  | 0°     | ←    | 45°    |      |        |      |        |      |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司