



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687487

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

负荷隔离开关

GL□-160, GL□-125; Ui: 800V; Ue: AC415V、AC690V; Uimp: 8kV; Ith: 160A; Ie: 125A(Ue: 690V), 160A(Ue: 415V); Icw: 6kA/1s; Icm (峰值): 9.2kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P, 4P.配用的辅助触头: 型号: KW2-0Z; 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 220V/0.8A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 04 日 有效期至: 2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687487

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

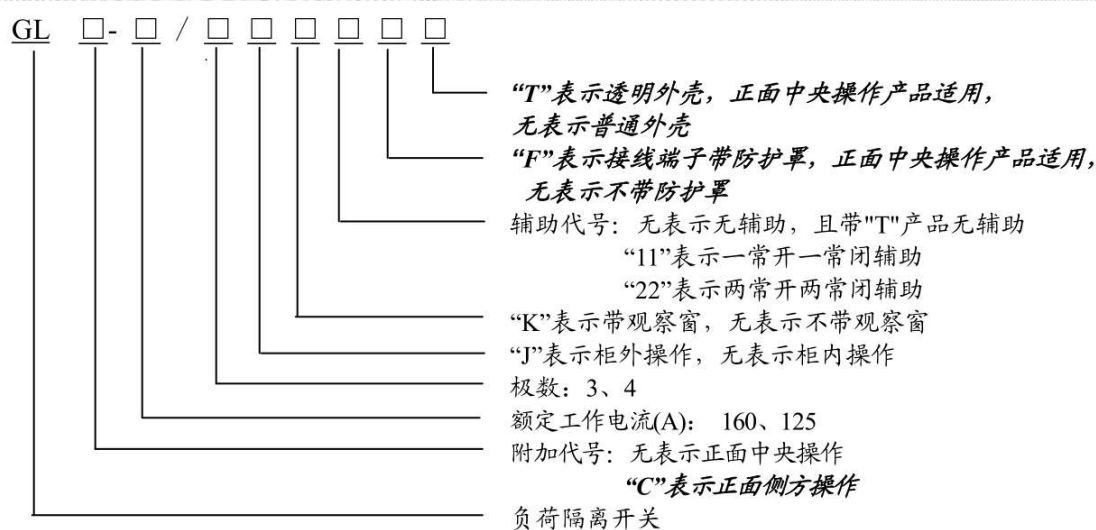

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司